


Layout de Instalação – Torre 1 Via



Layout de Instalação – Torre 1 Via – Motor Dentro

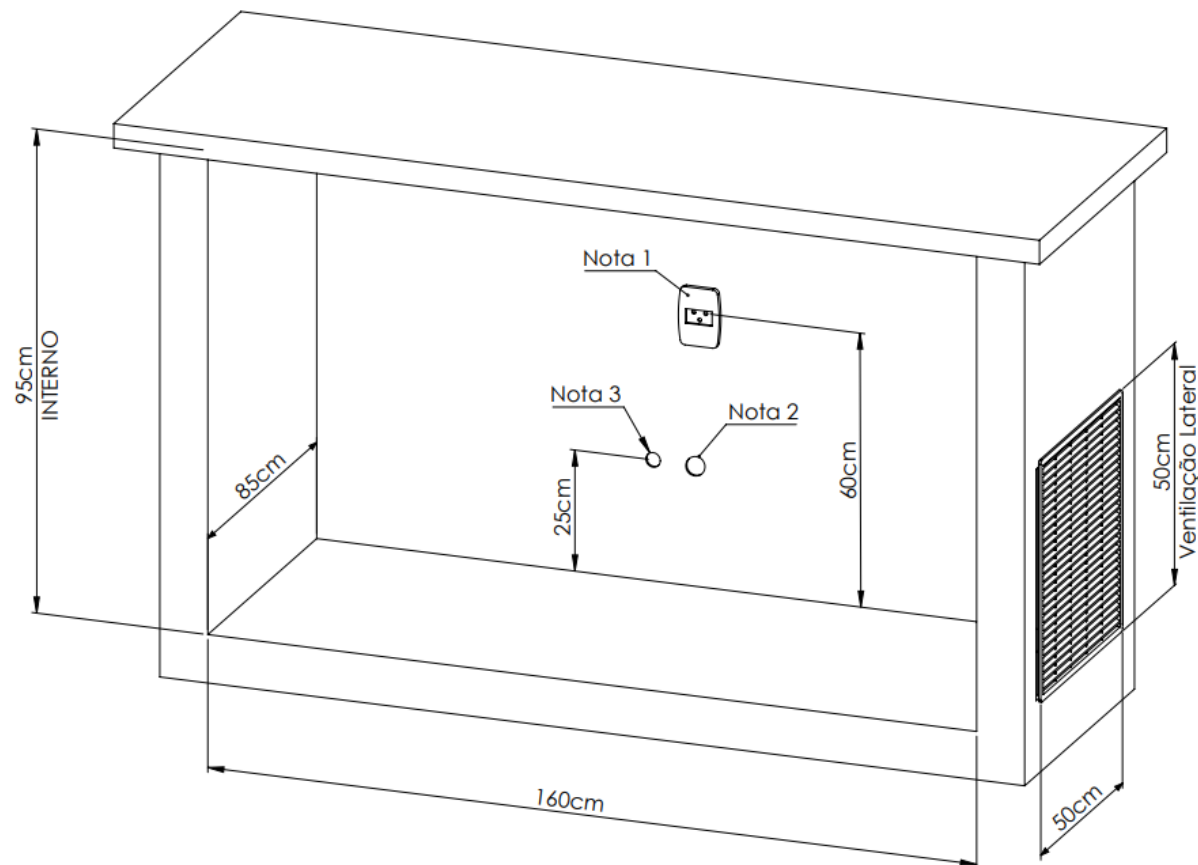

- CHOPEIRA 1 VIA
- PARA 1 BARRIL DE 50 LITROS


NOTAS:

- 1 - Energia 220v com disjuntor 20A dedicado
- 2 - Saída para esgoto Ø1.1/2"
- 3 - Registro Água 1/2"

Layout de Instalação atende **Pré-resfriadores:**

Pré-resfriador Advantage
Pré-resfriador Super S
Pré-resfriador Super Híbrido

Layout de Instalação – Torre 1 Via – Motor Dentro

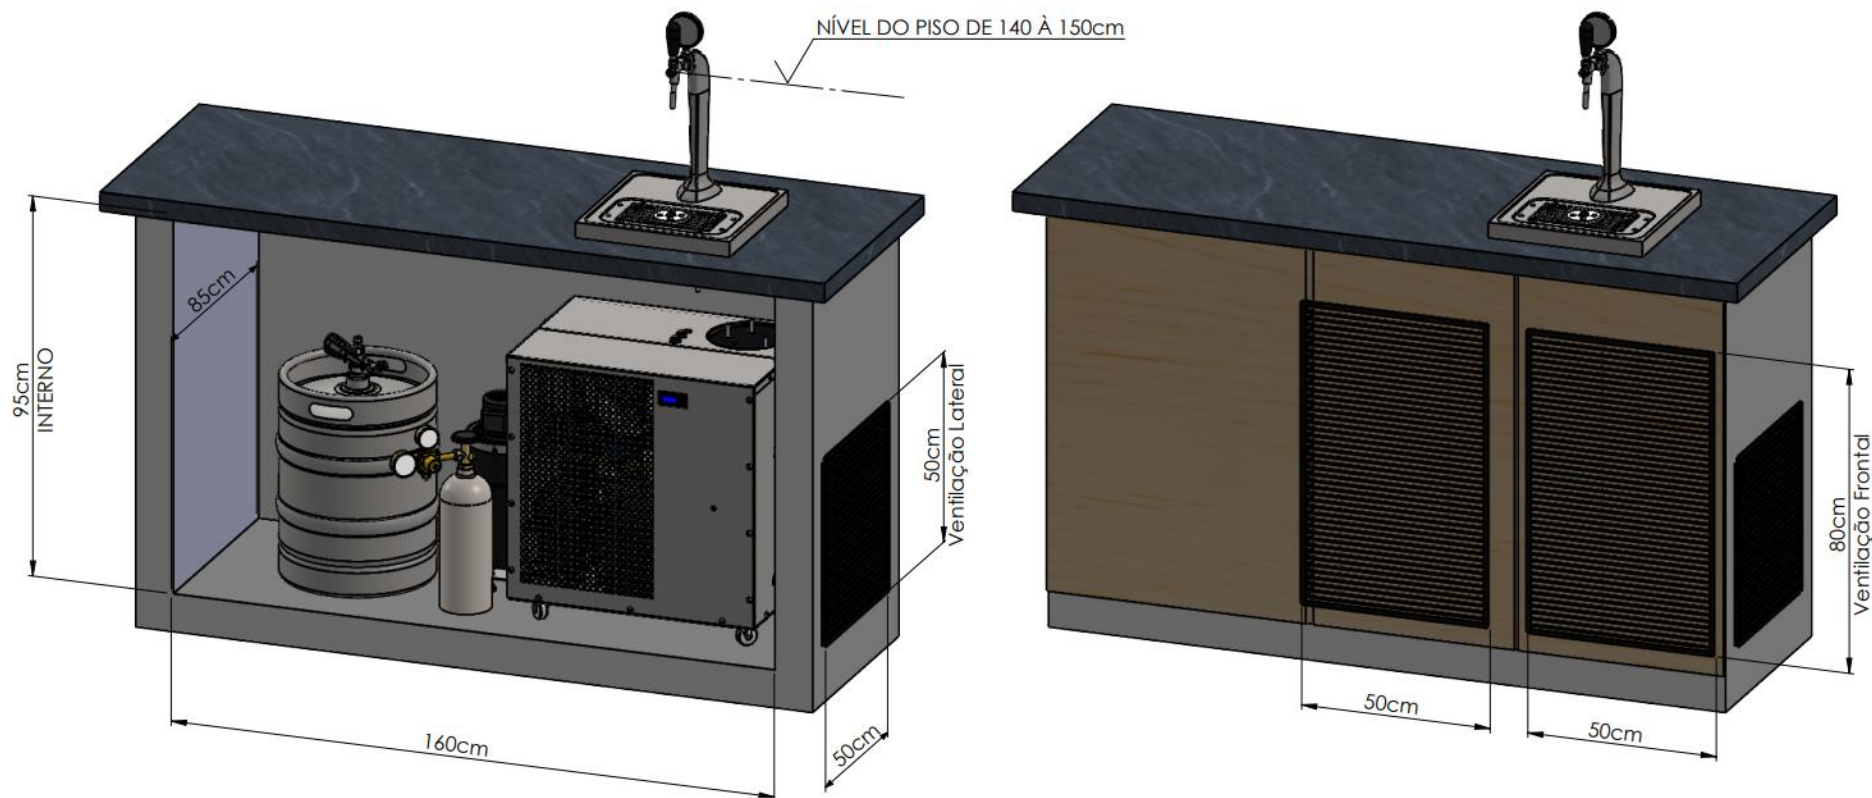


NOTAS:

- 1 - MEDIDAS EM CM;
- 2 - VENTILAÇÃO LATERAL E FRONTAL NO TOTAL DAS PORTAS.

Desenhos dos Equipamentos são ilustrativos, atendendo a instalação dos Prés-resfriadores citados.

Layout de Instalação – Torre 1 Via – Motor Fora

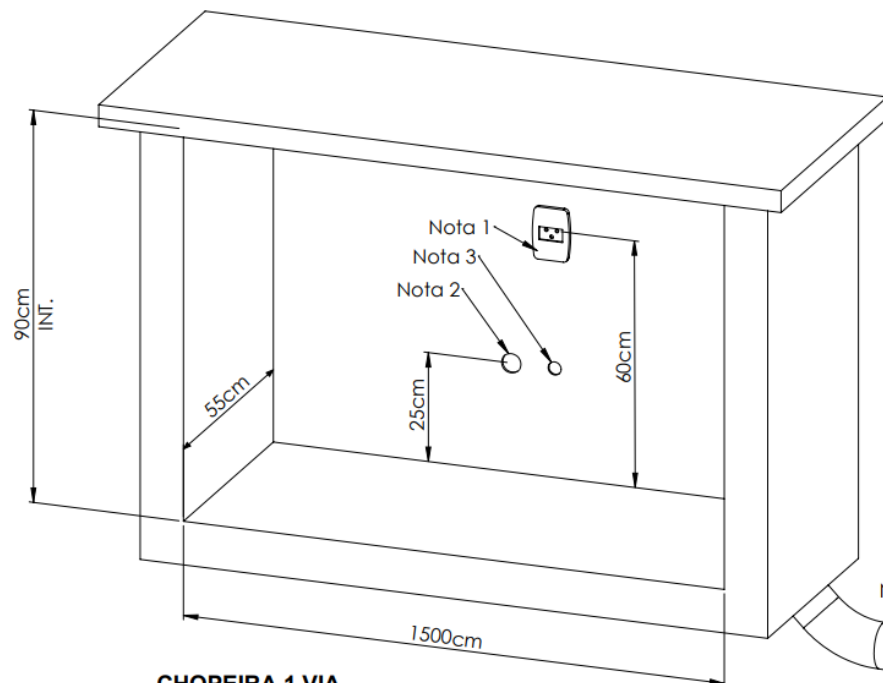

- CHOPEIRA 1 VIA
- PARA 1 BARRIL DE 50 LITROS

Layout de Instalação atende
Pré-resfriadores:


Pré-resfriador Advantage
Pré-resfriador Super S
Pré-resfriador Super Híbrido

NOTAS:


- 1 - Energia 220v com disjuntor 20A dedicado;
- 2 - Saída para esgoto Ø1.1/2";
- 3 - Registro Água 1/2";
- 4 - Tubo PVC 4" com curvas longas 45°, rasgo - 10cm prof. x 15cm larg;
- 5 - Casa Unidade remota ventilação laterais 50 x 50cm porta totalmente ventilada.

Nota 4


Obs: RECOMENDAMOS UTILIZAR TUBO PVC
NO MESMO NÍVEL, COM DISTÂNCIA DE NO
MÁXIMO 15m

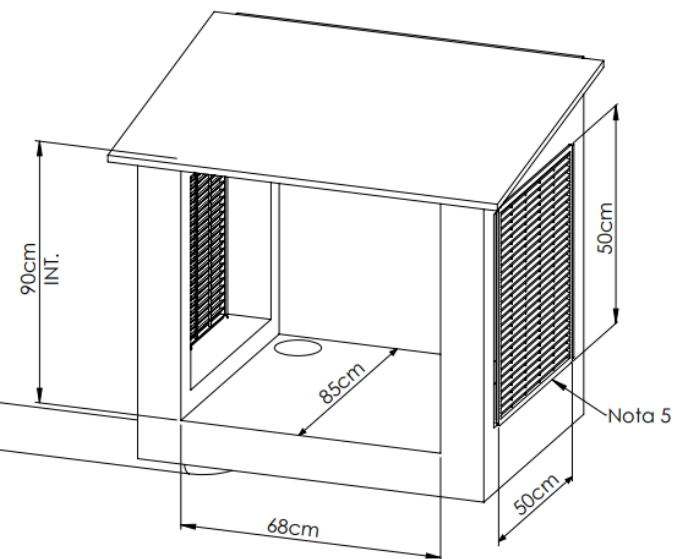


Layout de Instalação – Torre 1 Via – Motor Fora

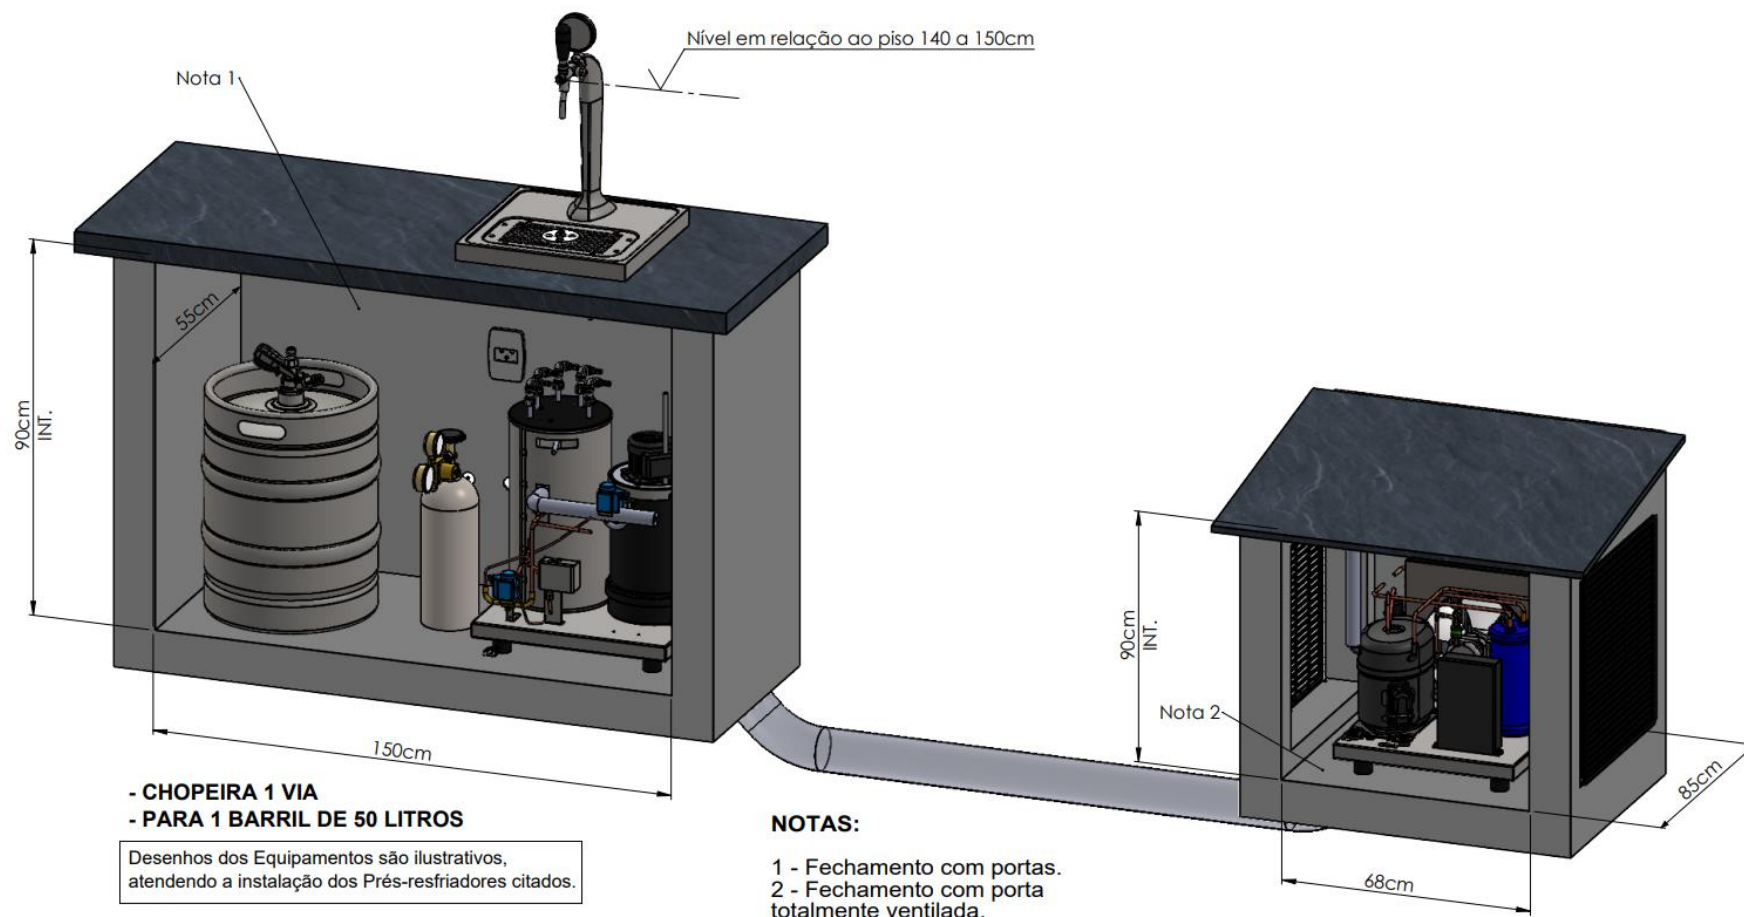

Layout de Instalação – Torre 1 Via e 2 Vias

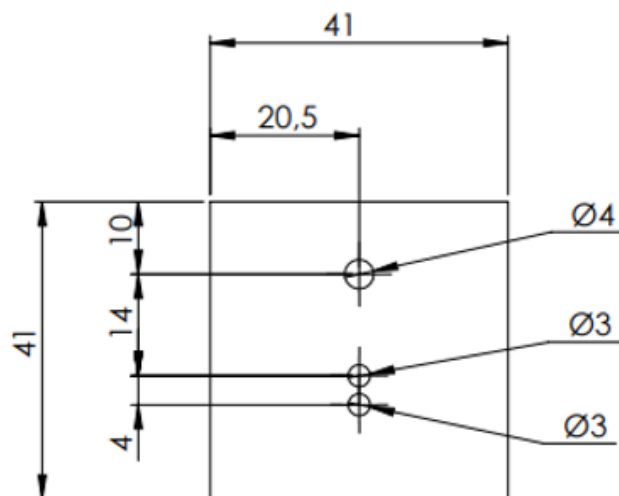

Gabarito furação Torre Naja 1T e 2T
com lava copos. (Medidas em cm)

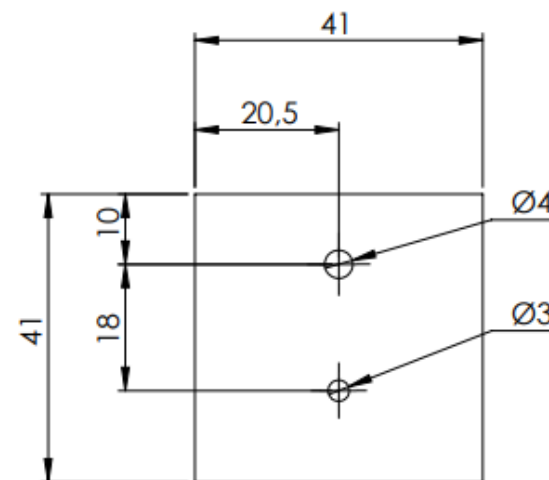


Gabarito furação Torre Naja 1T e 2T
(Medidas em cm)

Layout de Instalação – Torre 2 Vias



Layout de Instalação – Torre 2 Vias – Motor Dentro

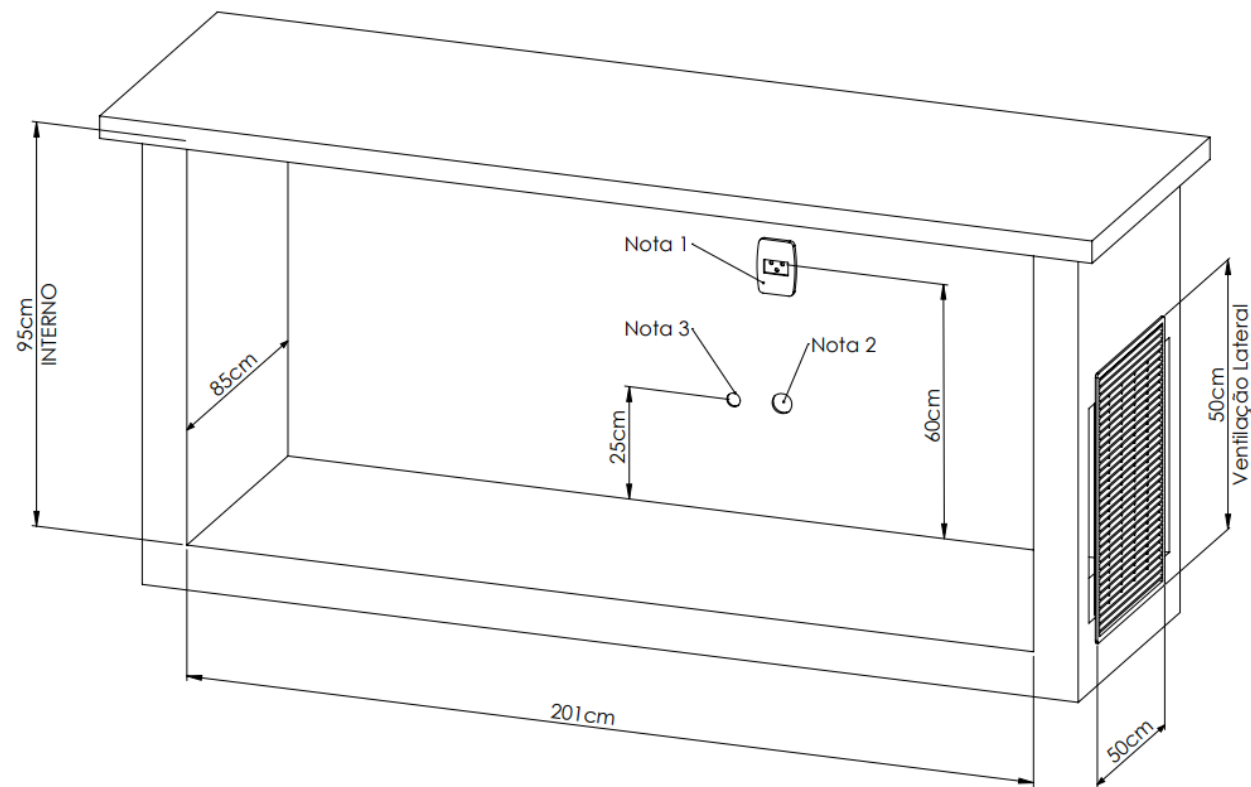

- CHOPEIRA 2 VIAS
- PARA 2 BARRIS DE 50 LITROS


NOTAS:

- 1 - Energia 220v com disjuntor 20A dedicado;
- 2 - Saída para esgoto Ø1.1/2";
- 3 - Registro água 1/2".

Layout de Instalação atende Pré-resfriadores:

Pré-resfriador Advantage
Pré-resfriador Super S
Pré-resfriador Super Híbrido


Layout de Instalação – Torre 2 Vias – Motor Dentro

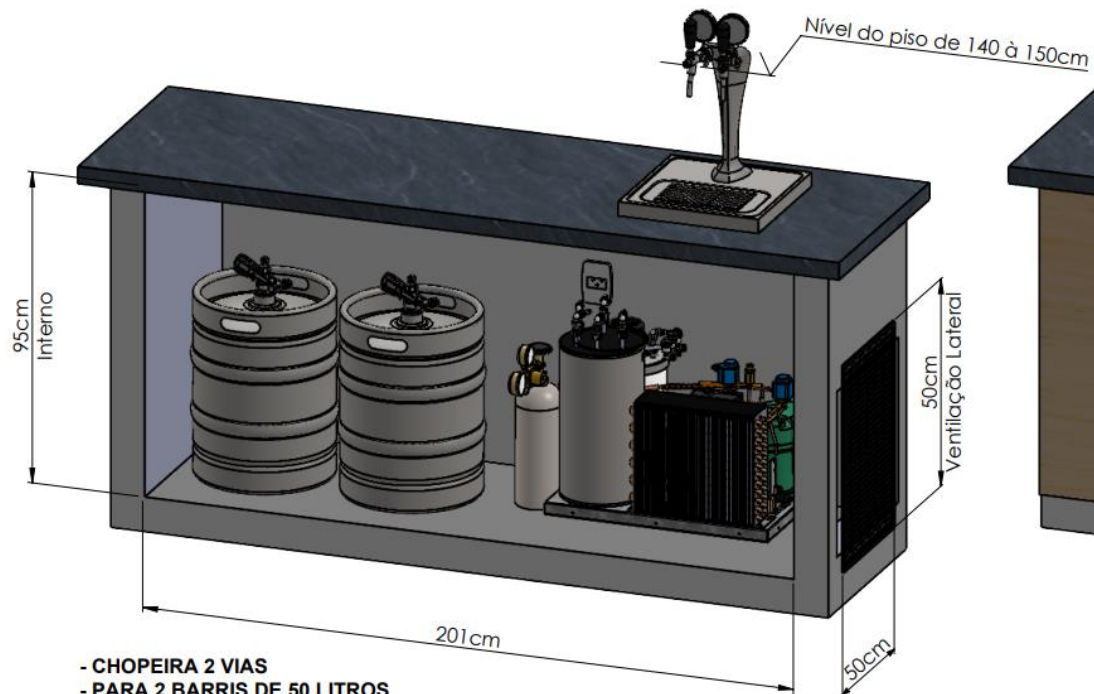

- CHOPEIRA 2 VIAS
- PARA 2 BARRIS DE 50 LITROS


NOTAS:

- 1 - Medidas em cm;
- 2 - Ventilação lateral e frontal no total das portas.

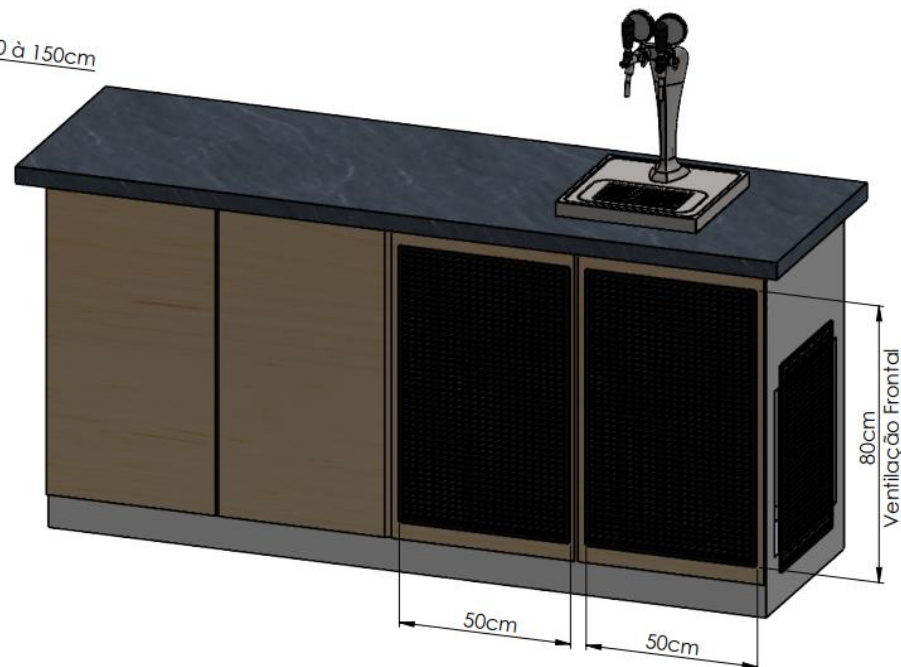

Desenhos dos Equipamentos são ilustrativos, atendendo a instalação dos Prés-resfriadores citados.

Layout de Instalação – Torre 2 Vias – Motor Fora

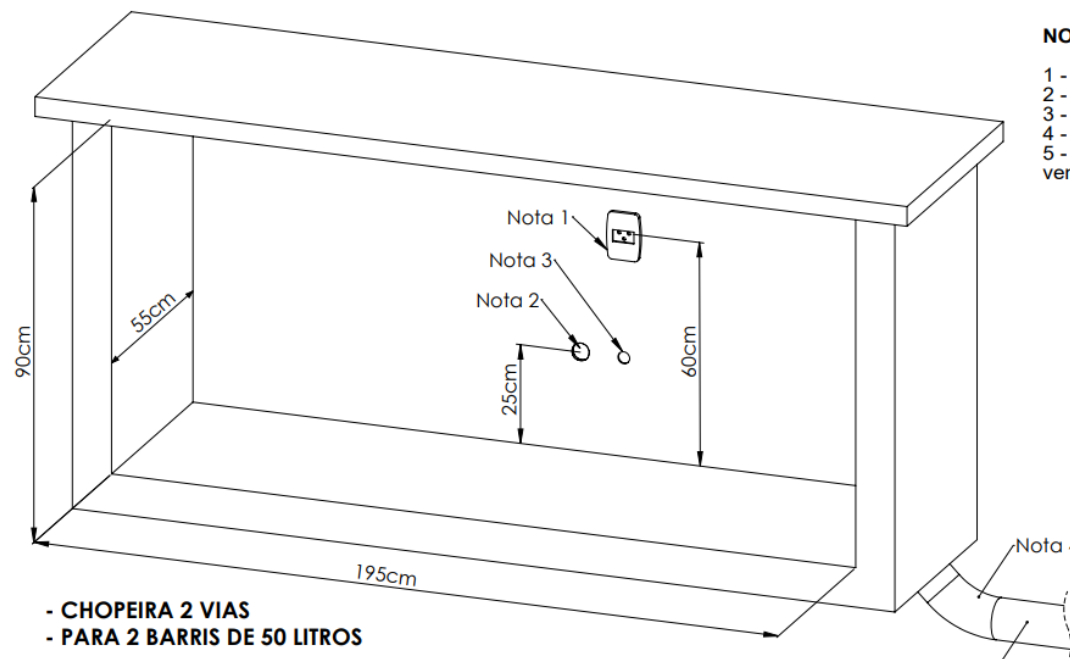

- CHOPEIRA 2 VIAS
- PARA 2 BARRIS DE 50 LITROS


Layout de Instalação atende
Pré-resfriadores:

Pré-resfriador Advantage
Pré-resfriador Super S
Pré-resfriador Super Híbrido


OBS: RECOMENDAÇÃO UTILIZAR TUBO PVC
NO MESMO NÍVEL COM DISTÂNCIA DE ATÉ 15m

NOTAS:

- 1 - Energia 220v com disjuntor 20A dedicado;
- 2 - Saída para esgoto Ø1.1/2";
- 3 - Registro Água 1/2";
- 4 - Tubo PVC 4" com curvas longas 45°, rasgo - 10cm prof. x 15cm larg;
- 5 - Casa unidade remota ventilação laterais 40 x 60cm porta totalmente ventilada.

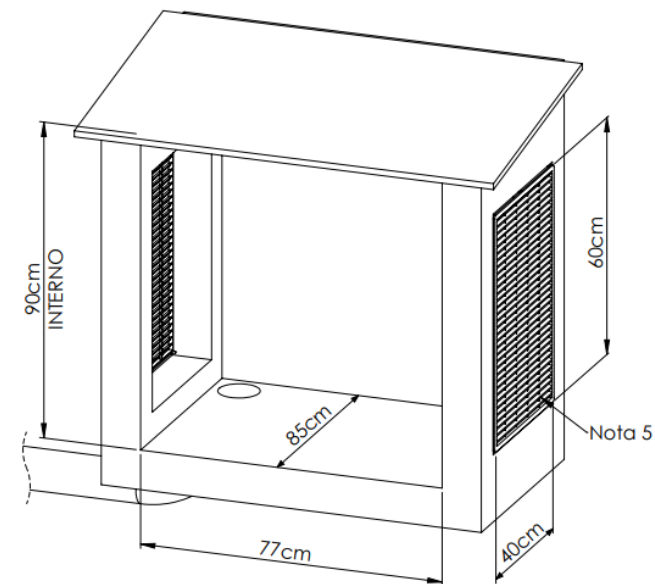

Layout de Instalação – Torre 2 Vias – Motor Fora

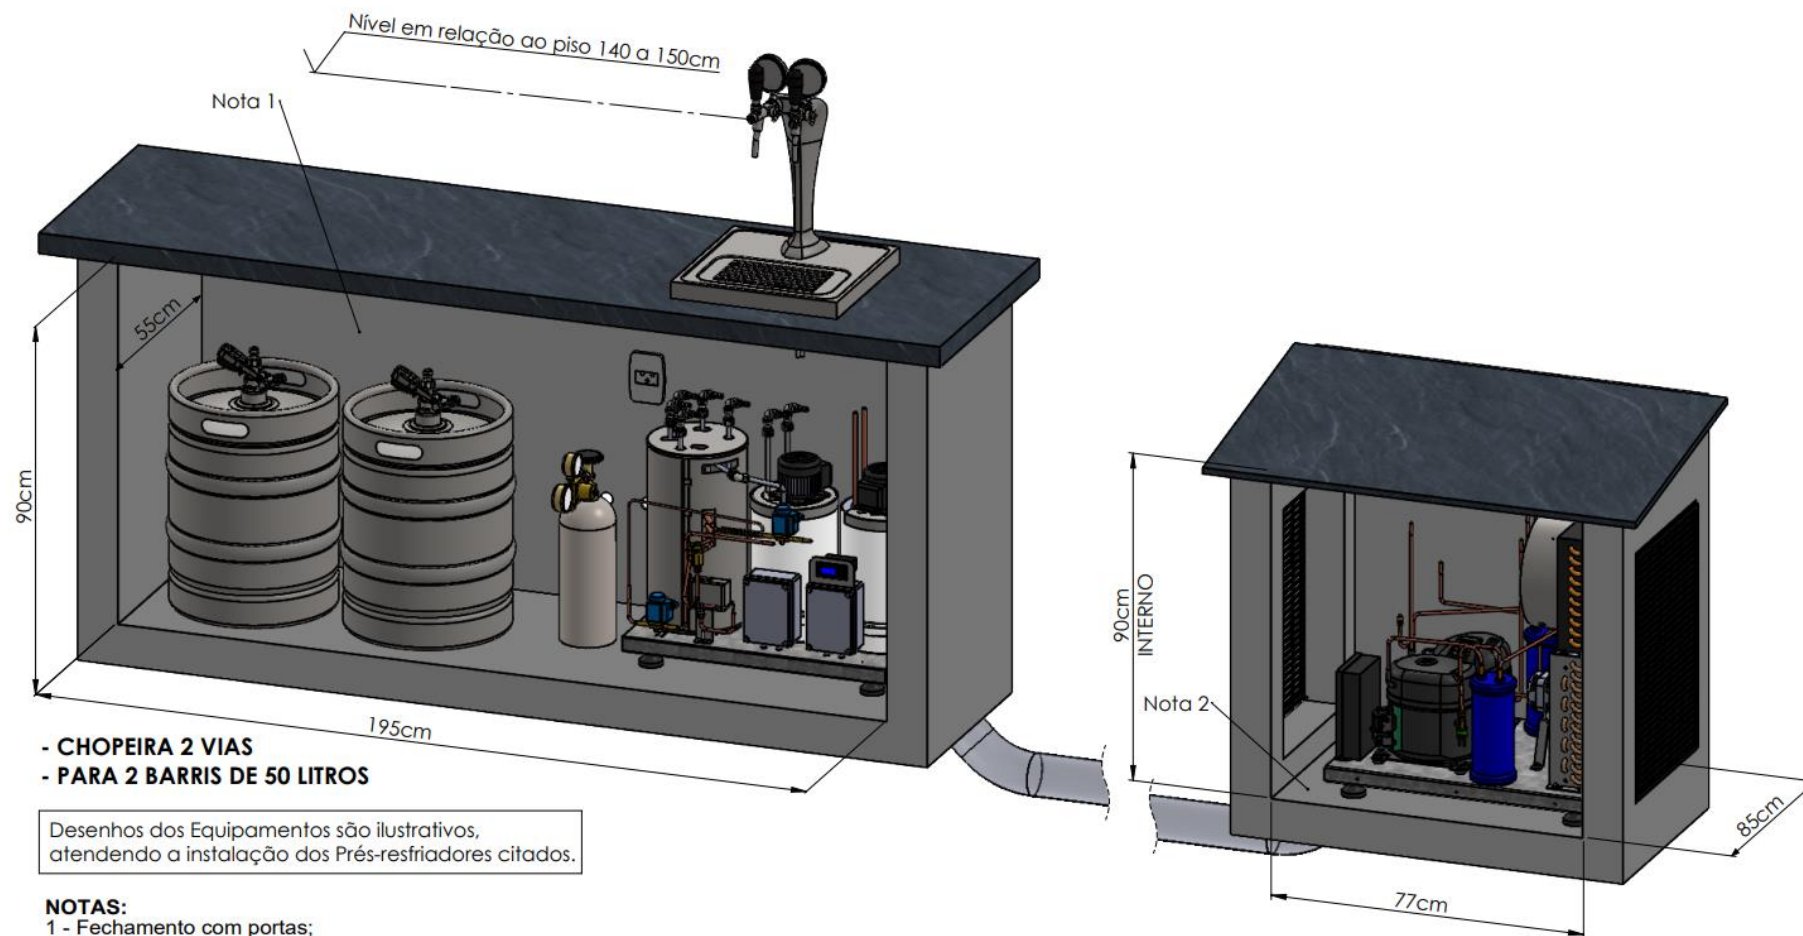



Indústria e Comércio de Chopeiras Ribeirão Preto LTDA.

CNPJ: 03.670.744/0001-01 IE: 582.499.072.116

Rua Antônio Pareschi, 205 Distrito Industrial

Ribeirão Preto – SP CEP: 14.072.073

Telefone: (16) 3969-9797

